



FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

DD51-E-RF Stellungsanzeiger, mit Batteriestromversorgung, ist mit einer Hohlwelle versehen, die direkt auf die Spindel gesteckt wird, um die absolute oder inkrementelle Position einer Maschinenkomponente anzuzeigen.

Die 5-stellige LCD-Anzeige sorgt für eine hervorragende Ablesbarkeit, auch aus der Ferne und aus verschiedenen Blickwinkeln .

Das Sichtfenster aus Kunststoff Thermoplast schützt das LCD-Display gegen versehentliche Stöße.

Die hohe Schutzart IP 65 oder IP 67, macht den Stellungsanzeiger für Anwendungen geeignet, die häufiges Waschen erfordern, auch mit direkten Wasserstrahlen.

Das Produkt ist nicht für die Verwendung in vollständigem oder teilweisem Tauchgang geeignet.

Mit den 3 Funktionstasten ist es möglich, zwischen inkrementellem oder den absoluten Modus zu wählen, die Maßeinheit (mm, inch oder Grad) zu ändern, den Zähler zurückzusetzen oder einen vorgegebenen Offset-Wert einzustellen.

Im Programmiermodus kann man über die drei Funktionstasten, die Anzeige nach einer Umdrehung der Welle, die Drehrichtung, die Display Ausrichtung, die Auflösung (Anzahl von Dezimalstellen die angezeigt wird), den Quellwert, den Offset-Wert und die max. Drehgeschwindigkeit programmieren.

Die interne Batterie hat eine Lebensdauer bis zu 2 Jahren. Wenn die Batterie ausgewechselt werden muss, erscheint auf dem Display ein entsprechendes Symbol. Die Batterie lässt sich durch Abnehmen der vorderen Abdeckkappe (Abb. 1) leicht auswechseln, ohne dass der Anzeiger von der Antriebswelle entfernt werden muss und ohne dass dabei die Konfigurationsparameter verloren gehen.

Für weitere Informationen lesen Sie die "Bedienungsanleitung".

SYSTEM ZUR SCHNELLEN POSITIONIERUNG

DD51-E-RF Stellungsanzeiger (Elesa Patent) werden mittels Funkfrequenz (RF) mit der Kontrolleinheit UC-RF verbunden, und bilden so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung der Maschinenteile (Abb. 2).

Dieses System ist v.a. dann geeignet, wenn es zu regelmäßigen Format-Änderungen kommt. Es vereinfacht die Einstellung der Ziel/aktuelle Position der Maschinenteile und dient daher auch als eine Art Sicherheitssystem. Ist auch nur ein einziger DD51-E-RF Stellungsanzeiger in der Zielposition positioniert, verhindert PLC den Beginn des Produktionszyklus, um Probleme im Produktionsablauf zu verhindern.

Die Installation des System ist schnell und einfach durchzuführen und benötigt keine Kabeln zwischen der Kontrolleinheit und den Stellungsanzeigern.

Für weitere Informationen lesen Sie die "Bedienungsanleitung".

| Mechanische und elektrische Eigenschaften |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                           | Lithium Batterie CR2450 3.0 V                                      |
| Batterielebensdauer                       | bis zu 2 Jahre                                                     |
| Anzeige                                   | 5-stelliges LCD-display, 8mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung   |
| Anzeige Werte                             | -19999; 99999                                                      |
| Anzahl der Kommastellen                   | programmierbar <sup>(1)</sup>                                      |
| Maßeinheit                                | Millimeter, Zoll, Grad<br>programmierbar <sup>(1)</sup>            |
| max. Umdrehungen                          | 300/600/1000 r.p.m <sup>(2)</sup><br>programmierbar <sup>(1)</sup> |
| Auflösung                                 | 10.000 Impulse/Umdrehung                                           |
| Schutzart                                 | IP65 oder IP67                                                     |
| Arbeitstemperatur                         | 0 ÷ 50 °C                                                          |
| Aufbewahrungstemperatur                   | -20 ÷ +60 °C                                                       |
| Luftfeuchtigkeit                          | maximal 95% ohne Kondensation                                      |
| Störfestigkeit                            | Entspricht der Richtlinie 2014/53/EU (RED)                         |

(1) siehe Gebrauchsanweisung

(2) Standard 600 U/min

Höhere Umdrehungszahlen als 600 r.p.m. können für eine kurze Zeit aufrecht erhalten bleiben.

Dies geht jedoch zu Lasten der Batterielebensdauer.

Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Einsatzbedingungen ab (Einrichtung, Temperatur usw.). Der angegebene Wert ist ein Schätzwert, der für Temperaturen zwischen 20 °C und 30 °C sowie bei Standardeinstellungen gilt. Außerdem bezieht sich dieser Wert auf den Zustand des Geräts, wenn es das Elesa-Werk verlässt. Bei der Abschätzung der Batterielebensdauer müssen lange Lagerzeiten immer berücksichtigt werden, wenn das Gerät in Betrieb genommen wird.





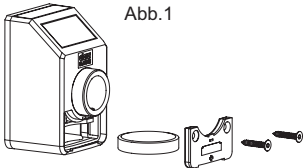


Abb.1

Abb.2

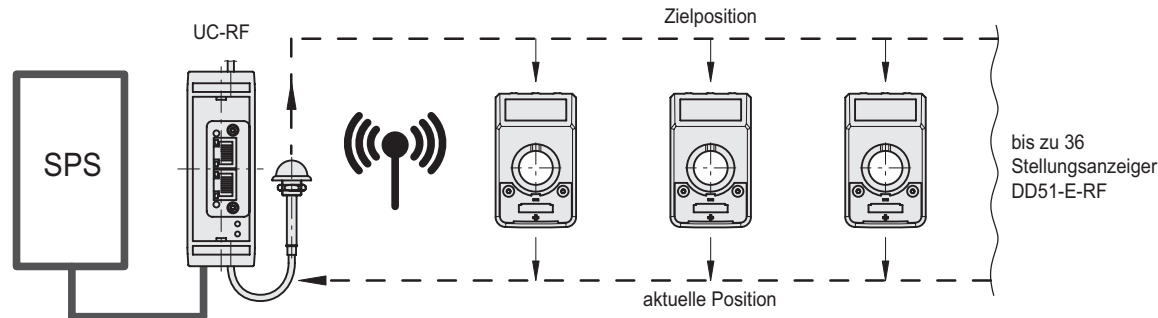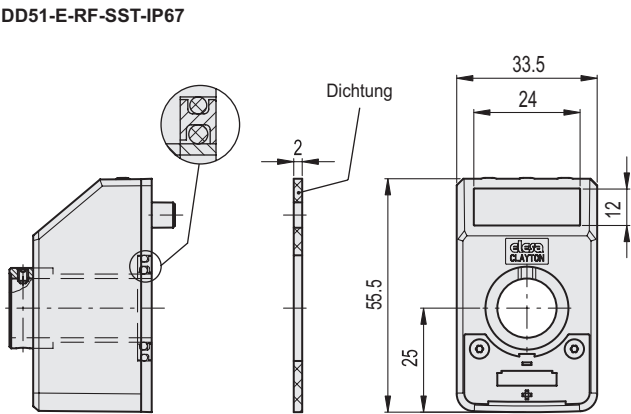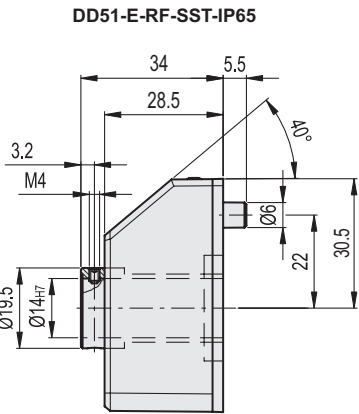



| Code     | Artikelnummer          | ⚖  |
|----------|------------------------|----|
| CE.99303 | DD51-E-RF-SST-IP65-C1  | 69 |
| CE.99302 | DD51-E-RF-SST-IP65-C2  | 69 |
| CE.99301 | DD51-E-RF-SST-IP65-C3  | 69 |
| CE.99305 | DD51-E-RF-SST-IP65-C55 | 69 |
| CE.99313 | DD51-E-RF-SST-IP67-C1  | 74 |
| CE.99312 | DD51-E-RF-SST-IP67-C2  | 74 |
| CE.99311 | DD51-E-RF-SST-IP67-C3  | 74 |
| CE.99315 | DD51-E-RF-SST-IP67-C55 | 74 |



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektronische Stellungsanzeiger

**DD51-E** (GN 9054)\*

**DD51-E-RF** (GN 9154)\*

\*(Produktcode nur gültig für Deutschland - Product series valid only for Germany)

**elesa®**

# Inhalt

---

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Sicherheitshinweise</b>                                                                                                           | 4  |
| 1.1 Sicherheitshinweise Release-Informationen                                                                                           | 5  |
| <b>2. Artikelnummer</b>                                                                                                                 | 6  |
| 2.1 Ausführung – DD51-E-RF                                                                                                              | 7  |
| <b>3. Installation</b>                                                                                                                  | 7  |
| <b>4. Display</b>                                                                                                                       | 8  |
| <b>5. Tastenfunktion</b>                                                                                                                | 8  |
| <b>6. Ein-/Ausschalten des Geräts</b>                                                                                                   | 11 |
| 6.1 Einschalten des Geräts                                                                                                              | 11 |
| 6.2 Ausschalten des Geräts (nur für Lagerung)                                                                                           | 11 |
| <b>7. Betriebsart</b>                                                                                                                   | 12 |
| 7.1 Referenzwerte, Origin und Offset                                                                                                    | 12 |
| 7.2 Auflösung                                                                                                                           | 12 |
| 7.3 Auswahl absoluter oder inkrementeller Messmodus                                                                                     | 13 |
| 7.4 Auswahl der Maßeinheit                                                                                                              | 14 |
| 7.5 Reset der Referenzmessung                                                                                                           | 14 |
| 7.6 Einstellung des Referenzwertes                                                                                                      | 14 |
| 7.7 Direkte Programmierung des absoluten Referenzwerts (Origin), des Ausgleichwerts (Offset), des Messwerts nach einer Umdrehung (Step) | 16 |
| 7.8 Targets                                                                                                                             | 16 |
| 7.8.1 Programmierung der Targets                                                                                                        | 16 |
| 7.8.2 Laden eines Targets:                                                                                                              | 17 |

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 7.8.3 Indikatoren für das Erreichen der Target Position | 17 |
| 7.8.4 Deaktivierung des Targets                         | 18 |
| 7.8.5 Target Anzeige-Modus                              | 18 |
| 7.9. Ausführung - DD51-E-RF                             | 18 |
| 7.9.1 Programmierung der Parameter Net ID und Net CH    | 18 |
| 7.9.2 Targets                                           | 19 |
| <b>8. Programmiermodus</b>                              | 19 |
| 8.1 Eingabe von Parametern mit numerischen Werten       | 20 |
| 8.2 Geräteparameter (in alphabetischer Reihenfolge)     | 20 |
| 8.3 Hauptmenüstruktur                                   | 23 |
| 8.4 Ziel-Menübaum                                       | 25 |
| 8.5 Zusätzliche Funktionen                              | 25 |
| 8.5.1 Reset                                             | 25 |
| 8.5.2 Test - LCD                                        | 25 |
| 8.5.3 Release Version                                   | 26 |
| 8.5.4 Passwort                                          | 26 |
| <b>9. Batterieaustausch</b>                             | 26 |
| <b>10. Anzeigemeldungen und Fehlerbeseitigung</b>       | 27 |

## 1. Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den aktuellen Bestimmungen konstruiert und hergestellt. Das Produkt wird einsatzbereit ab Werk geliefert und erfüllt alle Sicherheitsstandards. Damit das Produkt in diesem Zustand bleibt, muss es sachgerecht sowie nach den genauen Vorgaben in dieser Anleitung und unter Beachtung der folgenden spezifischen Sicherheitsmaßnahmen montiert und verwendet werden. Bevor Sie das DD52R-E installieren und verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung, denn sie ist eine unverzichtbare Ergänzung der vorhandenen Dokumentation (Kataloge, Datenblätter und Montageanweisungen).

Außerdem müssen alle gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Unfallverhütung und Umweltschutz eingehalten werden.

Dieses Produkt wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A. Diese Grenzwerte dienen zum Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenz, und kann diese abstrahlen: Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Die Verwendung dieses Geräts in einem Wohnbereich kann sehr wahrscheinlich zu funktechnischen Störungen führen. In einem solchen Fall muss der Nutzer die Störungen auf seine eigenen Kosten beheben.



Der Einsatz für die Steuerung von Systemen/Maschinen/Prozessen ohne Berücksichtigung der Beschreibungen/spezifischen Parameter kann zu einer Fehlfunktion des Produkts mit nachstehenden Folgen führen:

- Gesundheitsgefährdung,
- Umweltrisiken,
- Beschädigung des Produkts und seiner Funktionsfähigkeit.

Das Gerät darf nicht verwendet werden:

- in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht;
- in medizinischen/lebenserhaltenden Bereichen und Ausrüstungen.

Öffnen Sie das Gerät nicht und unterlassen Sie jede Art von Manipulation! Manipulationen am Gerät können die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen und gefährlich sein! Unterlassen Sie jede Art von eigenmächtigen Reparaturversuchen. Senden Sie defekte Geräte immer an den Hersteller zurück! Jede Verletzung der Integrität des Produkts führt dazu, dass Sie Ihren Garantieanspruch verlieren.

### **Einrichtung/Inbetriebnahme**

Im Falle einer Fehlfunktion (auch bei einer Veränderung der Betriebsbedingungen) muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden. Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von ausreichend geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Nach korrekter Einrichtung und Inbetriebnahme ist das Gerät betriebsbereit.

### **Wartung/Reparatur**

Schalten Sie vor allen Arbeiten die Stromversorgung des Geräts aus. Wartungsarbeiten dürfen nur von geschulten und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Das Gehäuse des Anzeigers darf weder geöffnet noch modifiziert werden. Manipulationen an diesem Produkt gefährden die Korrektheit und Genauigkeit seiner Funktionen.

Versuchen Sie im Falle einer Störung nicht, das Gerät zu reparieren, und wenden Sie sich an das Elesa-Verkaufsbüro.

## **1.1 Sicherheitshinweise Release-Informationen**

Obwohl fast alle Funktionen nahezu identisch sind mit jenen in früheren Versionen, bezieht sich dieses Handbuch speziell auf Geräte, die auf die Firmware-Revision 6.0 oder höher aktualisiert wurden.

Einige Menüpunkte werden nicht beschrieben, da sie sich auf zusätzliche, experimentelle oder spezielle Funktionen beziehen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Elesa Service Mitarbeiter. Diese können Ihnen weiterhelfen.

Elesa behält sich das Recht vor, ohne weitere Information, Verbesserungen, Ergänzungen, Korrekturen im Menü, die die beschriebenen Funktionalitäten nicht beeinflussen, vorzunehmen, da diese für die ständige Weiterentwicklung der Produkte notwendig sind.

## 2. Artikelnummer

Die elektronische Stellungsanzeiger DD51-E mit Batterieversorgung können an durchgehenden Wellen in beliebiger Position angebracht werden und zeigen die absolute oder relative Position einer Maschinenkomponente an.

| Mechanische und elektrische Eigenschaften |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                           | Lithium Batterie CR2450 3.0 V                                    |
| Batterielebensdauer                       | Bis zu 3 Jahre (2 Jahre für DD51-E-RF)                           |
| Anzeige                                   | 5-stelliges LCD-display, 8mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung |
| Anzeige Werte                             | -19999; 99999                                                    |
| Anzahl der Kommastellen                   | programmierbar                                                   |
| Maßeinheit                                | mm, inches, oder Grad programmierbar                             |
| max. Umdrehungen                          | 300/600/1000 r.p.m. <sup>(2)</sup> programmierbar                |
| Genauigkeit                               | 10.000 Impulse/Umdrehung                                         |
| Schutzart                                 | IP65 oder IP67                                                   |
| Arbeitstemperatur                         | 0 °C ÷ +50 °C                                                    |
| Lagertemperatur                           | -20 °C ÷ +60 °C                                                  |
| Luftfeuchtigkeit                          | maximal 95% ohne Kondensation                                    |
| Betriebsumgebung                          | Innenanwendung                                                   |
| Betriebsumgebung                          | Nur zur Verwendung in geschlossenen und geschützten Räumen       |
| Höhe                                      | Bis zu 2000 m                                                    |
| RF-Frequenzen (Nur RF-Geräte)             | 2400-2416MHz                                                     |

<sup>(2)</sup> Standard 600 U/min


Eine höhere Drehzahl als 600 U/min kann nur für kurze Zeit aufrechterhalten werden. Die Batterielebensdauer hängt von den Einsatzbedingungen (Umfeld, Temperatur,...) ab. Der angegebene Wert ist ein Schätzwert, der für Temperaturen zwischen 20 °C und 30 °C sowie bei Standardeinstellungen gilt. Der Wert bezieht sich zudem auf den Zustand des Geräts, wenn es das Elesa Werk verlässt. Für die Abschätzung der Batterielebensdauer bei Inbetriebnahme des Geräts, berücksichtigen Sie mögliche lange Lagerzeiten des Geräts.

## 2.1 Ausführung – DD51-E-RF

DD51-E-RF ist mit dem drahtlosen Netzwerk von Elesa kompatibel, in dem elektronische Stellungsanzeiger über Funk mit einer SPS kommunizieren können.

Das Elesa-Funknetz besteht aus folgenden Komponenten:

- Einer Kontrolleinheit UC-RF;
- Maximal 36 elektronische Stellungsanzeiger oder Messsysteme, wie z. B. DD51-E-RF, DD52R-E-RF oder MPI-R10-RF.

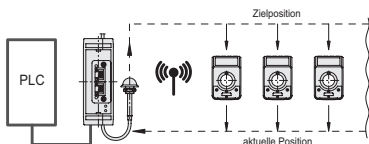


Die Kontrolleinheit UC-RF tauscht über Funk Informationen mit dem DD51-E-RF aus und ermöglicht es, die Zielposition einzustellen und die aktuelle Position jedes Indikators zu überprüfen. Über eine Schnittstelle, die für die gängigsten Busse (ProfiNet, Ethernet/IP, Modbus/TCP und andere) verfügbar ist, ermöglicht die UC-RF Kontrolleinheit den Austausch dieser Informationen mit einer SPS und/oder einer generischen Steuerung der Maschine.

## 3. Installation


1. Die Bohrung ist an der Maschine, mit  $\varnothing 6$  mm und einer Tiefe von 10 mm sowie mit einem Abstand von 22 mm zum Mittelpunkt der Spindel anzubringen.

2. Vor der endgültigen Montage ist die Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) zu drehen und der Stellungsanzeiger auf "0" zu setzen.

3. Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und eine Druckschraube gemäß UNI 5929-85 in der Hohlwelle.




## 4. Display

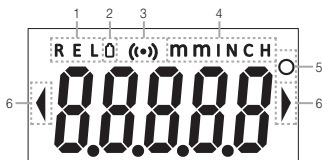

1. Relative Modusanzeige
2. Anzeige, Batterie "schwach"
3. RF-Verbindung (nur bei DD51-E-RF)
4. Maßeinheit: mm, inch
5. Maßeinheit: Grad (in der Version mit FW 6.1.99 ist die Angabe der Maßeinheit in Grad ein D in Position 4)
6. Target-Positionsanzeige (Diese Indikatoren fehlen in der Version mit FW 6.1.99)

## 5. Tastenfunktion



| Taste oder Tasten-kombination                                                     | Betriebsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmier-modus                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Programmiermodus zu öffnen.</p> <p>Wenn das Target aktiv ist, drücken Sie die Taste, um die tatsächliche Position oder die Target Position auf dem Display entsprechend der Einstellung des Menüs <code>-- 0</code> anzuzeigen (Kap. 8.3):</p> <p><b>d_tArg</b>: Wenn ein Target geladen ist, zeigt das Display die aktuelle absolute Position an. Durch Drücken der Taste erscheint die Position des zu erreichenden Targets auf dem Display</p> <p><b>d_toGO[STANDARD]</b>: wenn ein Target geladen ist, blinkt auf dem Display die Entfernung von der aktuellen Position zur zu erreichenden Zielposition. Durch Drücken der Taste wird die aktuelle absolute Position auf dem Display angezeigt.</p> <p><b>OFF</b>: die Funktion ist deaktiviert.</p> | <p>Wählen Sie den Artikel aus dem Menü aus oder bestätigen Sie die Auswahl oder fügen Sie den Parameterwert ein</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>Wählen Sie den Messmodus aus:</p> <p><b>ABS</b>: absoluter Messmodus</p> <p><b>REL</b>: Messmodus</p> <p>Es ist möglich, eine der folgenden Optionen zu wählen (siehe Punkt 0 _ _ des Menüs - Kap.8.3):</p> <p><b>ArCLr</b> [STANDARD]: Umschalten von <b>ABS</b> zu <b>REL</b> setzt den Zähler auf Null.</p> <p><b>Ar</b>: Umschalten von <b>ABS</b> zu <b>REL</b> wird der Zähler nicht zurückgesetzt.</p> <p><b>OFF</b>: die Funktion ist deaktiviert.</p> | <p>Wert erhöhen / Programmiermodus beenden</p>                                                                            |
|                                                                                        | <p>Auswahl der Maßeinheit. Verfügbare Optionen: Millimeter, Zoll und Grad.</p> <p>Es ist möglich, eine der folgenden Optionen zu wählen (siehe Punkt 0 _ _ _ des Menüs - Kap.8.3):</p> <p><b>ALL</b> [STANDARD]: auswählbare Maßeinheiten: mm, Zoll, Grad.</p> <p><b>noDEG</b>: wählbare Maßeinheiten: mm, Zoll</p> <p><b>OFF</b>: die Funktion ist deaktiviert.</p>                                                                                              | <p>Scrollen Sie in der Liste der Auswahl-Möglichkeiten Oder Menüpunkte nach unten / wählen Sie die nächste Ziffer aus</p> |
|  +  | <p>Programmierbar für eine der folgenden Funktionen (siehe Menüpunkt 0 _ _ _ 0 - Kap.8.3):</p> <p><b>P_0rG</b> [STANDARD]: zeigt den Parameter <b>0rigin</b> an und ermöglicht dessen Einstellung.</p> <p><b>P_StP</b>: zeigt den Parameter <b>StEP</b> an und ermöglicht dessen Einstellung.</p> <p><b>P_0FS</b>: zeigt den Parameter <b>0FFS</b> an und ermöglicht dessen Einstellung.</p> <p><b>OFF</b>: Kombination ist deaktiviert.</p>                      | <p>N/A</p>                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <p>Zurücksetzen der Werte im inkrementellen Messmodus.</p> <p>Im absoluten Messmodus ist er für eine der folgenden Funktionen programmierbar (siehe Menüpunkt <code>--0_0</code> - Kap.8.3):</p> <p><b>LOFFS[STANDARD]:</b> Wählen Sie einen der Offsets aus (siehe Kap.7.6 und Kap.7.7).</p> <p><b>SetOrg:</b> Mit der Tastenkombination kann der Ursprung zurückgesetzt werden (siehe Kap. 7.5).</p> <p><b>OFF:</b> Kombination ist deaktiviert.</p> | N/A |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Hinweis:** Die Begriffe „erhöhen“, „vermindern“, „nach oben“ und „nach unten“ beziehen sich auf die Richtung des Pfeils in der Standardkonfiguration wie in der Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Ausrichtung des Displays ändern, kehrt sich die Bedeutung der Tasten entsprechend um.

## 6. Ein-/Ausschalten des Geräts

### 6.1 Einschalten des Geräts

Wenn Sie den Abschnitt „Sicherheitshinweise“ gelesen und verstanden haben, fahren Sie mit dem Einschalten des Stellenanzeiger fort.

Um das Anzeigegerät einzuschalten, halten Sie



gedrückt, während Sie die Taste



drücken. Das Display schaltet sich ein und der Stellenanzeiger ist betriebsbereit.

### 6.2 Ausschalten des Geräts (nur für Lagerung)

So schalten Sie das System aus:

- wählen Sie den Punkt **rESEt** aus dem Hauptmenü (siehe Kap.8.3)

- Blättern Sie mit der Taste , durch die Elemente, um OFF auszuwählen.

- mit der Taste  bestätigen. Das Display wird dunkel und das Anzeigegerät wechselt in den Standby-Modus.

DE

## 7. Betriebsart

### 7.1 Referenzwerte, Origin und Offset

Wenn das Gerät eingeschaltet oder zurückgesetzt wird, wird die Position der Welle zu diesem Zeitpunkt als Ursprung der Messung festgelegt.

Der Wert, der dieser Position zugewiesen wird, wird durch die Parameter Origin und Offset bestimmt, die vom Benutzer eingestellt werden können. Der Referenzwert ist eine beliebige Zahl, die je nach eingestellter Auflösung im Bereich  $-19999 \div 99999$  liegt und als Endschalterwert der Maschine in ihren Standardbedingungen zu betrachten ist.

Der Offset Ausgleichswert wird zum Origin Referenzwert addiert, der immer ein willkürlicher Wert ist, je nach Auflösung im Bereich  $-19999 \div 99999$  eingestellt werden kann und es Ihnen ermöglicht, den tatsächlichen Origin Referenzwert der Messung aufgrund von Änderungen in der Maschinenkonfiguration zu verschieben. Zum Beispiel kann ein bestimmter Sollwert verschiedene Werkzeuge mit relativen Verschiebungen des Ursprungspunktes bedienen. Bei einer Rohrschneidemaschine zeigt das Gerät z. B. die Position des Anschlags an, der die Länge des Rohrs bestimmt. Der Endpunkt ist fest, aber er entspricht nicht unbedingt einer Null-Länge des Rohres und daher wird Origin verschieden von Null, aber immer gleich sein.

Die Maschine ermöglicht es jedoch, je nach Art des Rohrs verschiedene Klingen zu montieren, die unterschiedliche Positionen und/oder Dicken haben können. Daher muss die tatsächliche Länge mit einem bestimmten Wert korrigiert werden, der als Offset gespeichert wird.

Für einen flexibleren Einsatz erlaubt das DD51-E die Speicherung von bis zu 10 Ausgleichswerten.

Zur Programmierung der Ausgleichswerte siehe den Parameter OFFS in Kap. 8.2. Bei der Installation und für andere spezielle Anwendungen ist es jedoch sinnvoll, den internen Referenzwert an einer anderen Stelle zurücksetzen zu können.

**ACHTUNG:** Der Referenzwert und die Ausgleichswerte sind für die Maßeinheiten mm und Zoll gleich und werden, je nach verwendeter Maßeinheit (siehe Kap. 7.4), mit dem entsprechenden Umrechnungskoeffizienten angezeigt.

## 7.2 Auflösung

Das Gerät verwaltet unterschiedliche Auflösungswerte der Messanzeige für jede der drei verwalteten Maßeinheiten (mm, Zoll und Grad). Der gleiche Anzeigauflösungssatz wird verwendet, um verschiedene Parameter wie Origin, Offsets und Target einzustellen.

**ACHTUNG:** Wenn die Auflösung einer der Maßeinheiten geändert wird, werden zur Vermeidung von Einstellfehlern alle betroffenen Parameter zurückgesetzt: Referenzwert, Ausgleichswert usw.: Es ist daher ratsam, als ersten Schritt bei der Installation des Geräts die Anzeigauflösung aller Maßeinheiten festzulegen und einzustellen. Um die Messkapazität des Geräts optimal auszunutzen, wird die Auflösung automatisch reduziert, wenn die anzuzeigende Messung die Kapazität des Displays überschreitet. Der Messwert auf dem Display blinkt.

In diesem Fall ist die Auflösungsänderung vorübergehend (sie wird wiederhergestellt, wenn das Display die Messung mit der eingestellten Auflösung anzeigen kann) und hat keinen Einfluss auf die eingestellten Parameter.

## 7.3 Auswahl absoluter oder inkrementeller Messmodus

Drücken Sie die Taste  um den absoluten oder inkrementellen Messmodus auszuwählen. Der relative/inkrementelle Messmodus wird im Display durch das Symbol **REL** angezeigt. Im Falle des absoluten Messmodus erscheint kein Symbol.



Es ist möglich, die Funktion der Taste zu ändern, indem Sie eine der im Menüpunkt verfügbaren Optionen auswählen. **\_\_ 0 \_\_**

Verfügbare Optionen:

- **ArCLr** (STANDARD): Umschalten von **ABS** zu **REL** setzt den Zähler auf Null.
- **Ar**: Umschalten von **ABS** zu **REL** wird der Zähler nicht zurückgesetzt. In beiden Fällen, nur im relativen

Messmodus, wird der Zähler durch Drücken von 

+  auf Null gesetzt.

- **OFF**: Die Taste  ist deaktiviert und es ist nicht erlaubt, den Messmodus zu ändern.

## 7.4 Auswahl der Maßeinheit

Drücken Sie die Taste  um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen.  
Mögliche Optionen sind: Millimeter, Zoll und Grad.

Der gewählte Messmodus wird im Display durch die Symbole angezeigt:

- **mm**: Millimeter
- **INCH**: Zoll
- **D**: Grad

 Es ist möglich, die Funktion der Taste zu ändern, indem Sie eine der unter dem Menüpunkt 0 \_ \_ \_ verfügbaren Optionen auswählen

Verfügbare Optionen:

- **ALL** (STANDARD): auswählbare Maßeinheiten: mm, Zoll, Grad.

- **nodEG**: auswählbare Maßeinheiten: mm, Zoll

- **OFF**: Die Taste  ist deaktiviert und es ist nicht erlaubt, den ausgewählten Messmodus zu ändern.

## 7.5 Reset der Referenzmessung

Es ist möglich, die interne Referenz des Geräts für die Messung zurückzusetzen, indem die entsprechende SetOrg-

Funktion des  + , Tastenpaars aktiviert wird, siehe Kapitel. 7.6. In diesem Fall wird beim gleichzeitigen Drücken

der beiden Tasten  die Meldung SEtOrg angezeigt. Durch Drücken der Taste wird die Auswahl bestätigt und der Ursprungspunkt wird auf die aktuelle Position zurückgesetzt. Alternativ können Sie den Reset-Befehl verwenden, wie im Kapitel beschrieben. 8.5.1.

## 7.6 Einstellung des Referenzwertes

Mit dieser Tastenkombination  +  ist es möglich, die Messreferenzen des Geräts zurückzusetzen, indem der Referenzwert und ein Ausgleichswert geladen werden (siehe

Kap. 7.1). Durch Drücken der Tastenkombination  +  wird auf dem Bildschirm der zuletzt verwendete Offset-Wert

angezeigt (z. B. **OFFS 0**). Es ist möglich, den gewünschten Offset-Wert durch Drücken der Taste  auszuwählen und dann durch Drücken der Taste  zu bestätigen. Auf dem Bildschirm wird der korrekte aktuelle Messwert mit dem gespeicherten Referenzwert plus dem des gewählten Ausgleichswert angezeigt.

 Es ist möglich, die Funktion der Tastenkombination zu ändern, indem Sie eine der unter dem Menüpunkt **\_0\_0** verfügbaren Optionen wählen

Verfügbare Optionen:

- **L\_OFFSET**: Mit der Tastenkombination können Sie einen Ausgleichswert auswählen.
- **SetOrg**: Mit der Tastenkombination können Sie auf den Ursprung zurücksetzen (siehe Kap.7.5)
- **OFF**: Die Tastenkombination  +  ist deaktiviert.

**ACHTUNG:** Diese Funktion ist nur im absoluten Messmodus verfügbar.

Wenn die Option OFFS ausgewählt wurde, zeigt der Bildschirm durch Drücken der Tastenkombination  +  den zuletzt verwendeten Kompensationswert an (z. B. OFFS 0). Durch Drücken der Taste  kann der gewünschte Kompensationswert aus den 10 gespeicherten Werten ausgewählt werden. Anschließend wird durch Drücken der Taste , der ausgewählte Offsetwert geladen und bei der Messung verwendet. Durch Drücken der Taste , wird der Vorgang abgebrochen. Wenn die Option SEtOrg ausgewählt wurde, wird durch Drücken der Tastenkombination  +  auf dem Bildschirm die Schrift SEtOrg angezeigt. Durch Drücken der Taste  wird der Ursprung der Messung an die aktuelle Position verschoben und auf dem Display wird der Wert des Ursprungspunkts angezeigt, der sich aus dem Wert von Ursprung + Offset ergibt.

## 7.7 Direkte Programmierung des absoluten Referenzwerts (Origin), des Ausgleichswerts (Offset), des Messwerts nach einer Umdrehung (Step)

Die Tastenkombination  +  ermöglicht den direkten Zugriff auf die Programmierung eines der folgenden Parameter: Referenzwert, Ausgleichswert oder Step (Messwert nach einer Umdrehung).

 Es ist möglich, die Funktion der Tastenkombination zu ändern, indem Sie eine der unter dem Menüpunkt 0 \_ \_ \_ 0 verfügbaren Optionen auswählen.

Verfügbare Optionen:

- **P\_ORG**: direkte Programmierung des absoluten Referenzwerts (Parameter Origin).
- **P\_StP**: direkte Programmierung des Messwerts nach einer Umdrehung (Parameter Step).
- **P\_OFS**: direkte Programmierung des (Parameter OFFS)
- **OFF**: Die Tastenkombination  +  ist deaktiviert.

## 7.8 Targets

Mit dem DD51-E können Sie bis zu 32 Target Positionen einstellen und so alle relevanten und häufig verwendeten Einstellungen speichern.

### 7.8.1 Programmierung der Targets

Programmierung der Targets:

- Wählen Sie **tARGE** im Hauptmenü (siehe Kap. 8.3).
- Wählen Sie **PrOGt** (siehe Kap. 8.3).
- Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz (von **PtG01** bis **PtG32**) mit den Tasten .
- drücken Sie die Taste  zur Auswahl.
- folgen Sie den Anweisungen in Kap. 8.1, um den gewünschten Wert einzustellen.

## 7.8.2 Laden eines Targets:

Laden eines Targets:

- Wählen Sie **tARGE** im Hauptmenü (siehe Kap. 8.3).
- Wählen Sie **L0Adt** (siehe Kap. 8.4)
- Wählen Sie den Targetwert (von **LtG01** bis **LtG32**) mit den Tasten .

- Drücken Sie die Taste  zur Auswahl.
- Der gewählte Targetwert wird angezeigt.
- Drücken Sie  erneut, um zu bestätigen, oder drücken Sie, um zur  zurückzukehren.

## 7.8.3 Indikatoren für das Erreichen der Target Position

Wenn ein Target ausgewählt ist, wird es von der SPS gesendet (nur RF-Version), das Gerät schlägt die Wellendrehrichtung vor, um die Targetposition durch die Symbole der ◀▶ zu erreichen (ab FW-Version 6.2).

Es ist möglich, über den Parameter **Pt0LL** einen zulässigen Toleranzwert für die Ziele Targets einzustellen, so dass die Target-Position als erreicht gilt, wenn die Differenz zwischen dem eingestellten Target und der aktuellen Position absolut kleiner als **Pt0LL** ist.

Die Target-Anzeigen funktionieren ◀▶ abhängig von den Parametern **dir** und **Pt0LL** wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

T = eingestelltes Target

M = Messwert

Toll = Toleranz (siehe **Pt0LL**)

|                              | <b>dir --o</b>  | <b>dir o--</b>  |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| $M < T - \text{Toll}$        | ◀<br>(blinkend) | ▶<br>(blinkend) |
| $T - \text{Toll} \leq M < T$ | ◀               | ▶               |
| $M = T$                      |                 |                 |
| $T < M \leq T + \text{Toll}$ | ▶               | ◀               |
| $M > T + \text{Toll}$        | ▶<br>(blinkend) | ◀<br>(blinkend) |

## 7.8.4 Deaktivierung des Targets

Wenn ein Target ausgewählt ist, kann dieses durch Öffnen des Programmiermodus und Auswahl der Option **StoPt** gelöscht werden.

## 7.8.5 Target Anzeige-Modus

Durch Drücken der Taste  bei aktivem Target können Sie je nach Geräteeinstellung die aktuelle Position oder die Target Position anzeigen.



Es ist möglich, die Funktion der Taste und den Zielmodus zu ändern, indem Sie eine der im Menüpunkt \_ \_ \_ \_ 0 verfügbaren Optionen auswählen (siehe Kap.8.3)

Verfügbare Optionen:

- **OFF**: Die Taste  ist nicht aktiviert. Diese Einstellung bezieht sich auf den Zielmodus. Andere Funktionen sind nicht betroffen.
- **dtArG** (STANDARD): wenn ein Ziel aktiviert ist, zeigt das Display die aktuelle absolute Position und die Anzeige, wie das Ziel erreicht wird (siehe Kap. 7.8.3).

Durch Drücken der Taste  wird die eingestellte Target Position angezeigt.

- **dtGo**: Wenn ein Target aktiviert ist, blinkt das Display und zeigt die Entfernung zum eingestellten Target sowie die Anzeige, wie das Target erreicht wird (siehe Kap. 7.7.3).

Durch Drücken der Taste , zeigt das Display die aktuelle absolute Position an.

## 7.9 Ausführung - DD51-E-RF

### 7.9.1 Programmierung der Parameter Net ID und Net CH

Jedes RF-Gerät wird innerhalb des Elesa-Funknetzes durch die folgenden zwei Parameter definiert:

**nEt id**: ist eine Zahl zwischen 0 und 99 und unterscheidet verschiedene Subnetze, so dass verschiedene Systeme auf denselben RF-Kanälen arbeiten können.

**nEt ch**: ist der RF-Übertragungskanal und kann von 1 bis 36

eingestellt werden. Zwei oder mehr Geräte, die auf denselben Net CH eingestellt sind, können nicht die gleiche Net ID haben.

Diese Parameter können im Funk-Menü des Anzeigergeräts konfiguriert werden (siehe Kap. 8.2) und müssen entsprechend den SPS-Einstellungen eingestellt werden, um eine fehlerlose Kommunikation mit der Steuereinheit UC-RF zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** In bereits bestehenden Systemen, in denen eine Steuereinheit UC-RF mit einer Firmware-Version vor 0F051120 verwendet wird (weitere Informationen finden Sie im UC-RF-Handbuch), muss berücksichtigt werden, dass die Net CHs um 3 Kanäle phasenverschoben sind. In der Praxis kommuniziert ein DD51-E-RF-Set mit Net CH = 1 mit UC-RF auf CH = 4 und so weiter für die folgenden Kanäle. Für DD51-E-RF mit Firmware-Version 6.0 oder höher ist es nicht möglich, mit UC-RF der älteren Generation auf den Kanälen 1 bis 3 zu kommunizieren.

**ACHTUNG:** Einige NetIDs können miteinander in Konflikt

stehen. Wir empfehlen, das Dokument Elesa-R&D-DDEMAN-005-01de – NetID – zulässige Werte – 23. Februar und für detailliertere Informationen oder das auf Version R02 aktualisierte UC-RF-Benutzerhandbuch zu konsultieren oder später.

## 7.9.2 Targets

Mit dem DD51-E-RF können die Sollpositionen von der SPS über das Steuergerät UC-RF an die Anzeigergeräte gesendet werden. Wenn ein Ziel übertragen wird, verhält es sich wie in Kap. 7.8.

**ACHTUNG:** Wenn die Zielübertragung auf die UC-RF Steuereinheit aktiviert ist, wird sie bei jeder Kommunikation auf dem DD aktualisiert. Deaktivieren Sie daher vor dem Deaktivieren des Ziels auf dem Gerät (siehe Kap. 7.8.4) die Zielübertragung auf UC-RF.

## 8. Programmiermodus

Drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang, um in den Programmiermodus zu gelangen. Abhängig von der Einstellung des Parameters **PASS** (siehe Kap. 8.5.4) kann das System zur Eingabe eines Passworts auffordern. Blättern

Sie mit der Taste  durch die Liste der Menüpunkte bzw. Parameter und wählen Sie den gewünschten Parameter durch

Drücken der Taste aus . Drücken Sie die Taste  um in die vorherige Menüebene zurückzukehren (wenn erlaubt) oder den Programmiermodus zu verlassen. Nach 30 s Inaktivität wird der Programmiermodus automatisch beendet.

**ACHTUNG:** Bei der Programmierung der Parameter

Die Buchse muss in der aktuellen Position verriegelt werden die Möglichkeit, dass Sie beim Verlassen eine falsche Messung erhalten aus dem Programmiermodus. Wenn dies nicht möglich ist, ja empfiehlt, die Geräteeinstellung einmal zu überprüfen in den Messmodus zurückgekehrt.

## 8.1 Eingabe von Parametern mit numerischen Werten

Durch Drücken der Taste  erhöht sich die gewählte Ziffer, blinkend, im Wert bis zu 9 und kehrt dann auf 0 zurück. Wenn die erste Ziffer links ausgewählt ist und der Parameter negative Werte annehmen kann, wird nach der Ziffer 9 „-1“ angezeigt und durch erneutes Drücken der Taste „-“. Es ist möglich, die zu ändernde Ziffer

durch Drücken der Taste  auszuwählen. Mit jeder Betätigung wird die Ziffer rechts von der aktuellen Ziffer ausgewählt. Befindet sich die gewählte Ziffer bereits ganz rechts in der Anzeige, springt die Auswahl auf die

erste Ziffer links. Drücken Sie die Taste  Wenn sich der bestätigte Parameter von dem aktuell gespeicherten unterscheidet, zeigt das Display die Meldung **CHANG**.

**ACHTUNG:** Es ist nicht möglich, das Einfügen eines Parameterwertes abubrechen. Es ist nur möglich, den angezeigten Wert zu bestätigen. Wenn Sie den bereits gespeicherten Wert nicht ändern möchten, ist es natürlich möglich, ihn auf denselben Wert wie zuvor zu setzen und zu überprüfen, dass **CHANG** nicht erscheint. Der Wert der geänderten Parameter wird erst beim Verlassen des Programmiermodus gespeichert. Wenn der Vorgang erfolgreich war, zeigt das Display die Meldung **Store**

## 8.2 Geräteparameter (in alphabetischer Reihenfolge)


| Parameter  | Artikelnummer                                                           | Verfügbare Optionen                                     | Standard |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| <i>dir</i> | Richtung der Messung.<br>Legt die positive Drehrichtung der Welle fest. | - - 0 gegen den Uhrzeigersinn<br>0 - - im Uhrzeigersinn | - - 0    |

| Parameter     | Artikelnummer                | Verfügbare Optionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard                                                                                     |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>diSPL</i>  | Ausrichtung der Anzeige      | <i>0°</i><br><i>180°</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>180°</i>                                                                                  |
| <i>Offset</i> | Ausgleichswerte              | Es ist möglich, bis zu 10 Ausgleichswerte zu speichern:<br><i>0FS 0 ... 0FS 9</i><br>Die einstellbaren Werte hängen von der eingestellten Auflösung wie folgt ab:<br><b>Res = 1 : -19999 ÷ 99999</b><br><b>Res = 0.1 : -1999.9 ÷ 9999.9</b><br><b>Res = 0.01: -199.99 ÷ 999.99</b><br><b>Res =0.001: -19.999 ÷ 99.999</b> | <i>0</i>                                                                                     |
| <i>Origin</i> | Referenzwert                 | Die einstellbaren Werte hängen von der eingestellten Auflösung wie folgt ab:<br><b>Res = 1 : -19999 ÷ 99999</b><br><b>Res = 0.1 : -1999.9 ÷ 9999.9</b><br><b>Res = 0.01: -199.99 ÷ 999.99</b><br><b>Res =0.001: -19.999 ÷ 99.999</b>                                                                                      | <i>0.0</i>                                                                                   |
| <i>P_toll</i> | Toleranz der Target Position | Die einstellbaren Werte hängen von der verwendeten Maßeinheit ab:<br><b>mm: 0.01 ÷ 9.99</b><br><b>inches: 0.001 ÷ 0.393</b><br><b>Grad: 0.01 ÷ 9.99</b>                                                                                                                                                                   | <i>mm:</i><br><i>0.10</i><br><i>inches:</i><br><i>0.004</i><br><i>Degree:</i><br><i>0.10</i> |
| <i>Radio</i>  | RF-Einstellungen             | <b>nEt id: id00 ÷ id99</b><br><b>nEt ch: ch01 ÷ ch36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Netid: 00</i><br><i>Netch: 01</i>                                                         |


| Parameter      | Artikelnummer                                                                                                                                                                               | Verfügbare Optionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>rES</b>     | Auflösung der angezeigten Messung                                                                                                                                                           | Die zulässigen Werte sind je nach Maßeinheit:<br><b>mm: 1; 0.1; 0.01</b><br><b>inches: 1; 0.1; 0.01; 0.001</b><br><b>Grad: 1; 0.1; 0.01</b><br><i>Für jede Maßeinheit wird eine unabhängige Auflösung gespeichert.</i>                                                                                                                | <b>mm:</b><br>0.01<br><b>inches:</b><br>0.001<br><b>degrees:</b><br>0.01° |
| <b>SPEED</b>   | Maximal zulässige Drehzahl                                                                                                                                                                  | <b>300; 600; 1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>600</b>                                                                |
| <b>StEP</b>    | Umrechnungskoeffizient zwischen der Anzahl Umdrehungen und der gewählten Maßeinheit                                                                                                         | <i>Die programmierbaren Werte hängen von der gewählten Maßeinheit ab:</i><br><b>mm: 0.01 ÷ 999.99</b><br><b>inch : 0.001 ÷ 99.999</b><br><b>Grad: 0.01 ÷ 999.99</b><br><i>Der Step-Wert für mm und Zoll ist bis auf die entsprechende Umrechnung beim Anzeigen der Messung gleich. Der Step-Wert für Grad ist dagegen unabhängig.</i> | <b>001.00</b>                                                             |
| <b>"t_Sho"</b> | Anzeigemodus, wenn das Ziel aktiv ist.<br>Im Menü erscheint als Einstellung für die Taste<br><br>(____0) | <b>d_toGO</b><br>oder<br><b>d_tArg:</b><br><br>Siehe Kap. 7.8.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>d_toGO</b>                                                             |

| Parameter    | Artikelnummer   | Verfügbare Optionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standard   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>tArGe</i> | Target Position | Es ist möglich, bis zu 10 Ausgleichswerte zu speichern: TG 01, ..., TG 32.<br>Die einstellbaren Werte hängen von der eingestellten Auflösung wie folgt ab:<br><b>Res = 1 : -19999 ÷ 99999</b><br><b>Res = 0.1 : -1999.9 ÷ 9999.9</b><br><b>Res = 0.01: -199.99 ÷ 999.99</b><br><b>Res =0.001: -19.999 ÷ 99.999</b> | <b>0.0</b> |

### 8.3 Hauptmenüstruktur

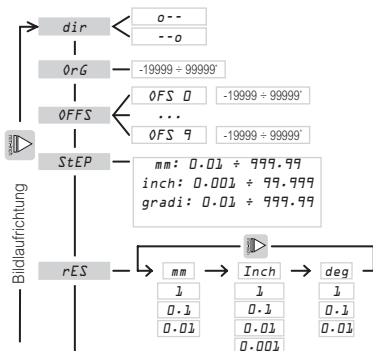


\* Die Werte müssen durch die Anzahl der Dezimalstellen des Auflösungssatzes geteilt werden.

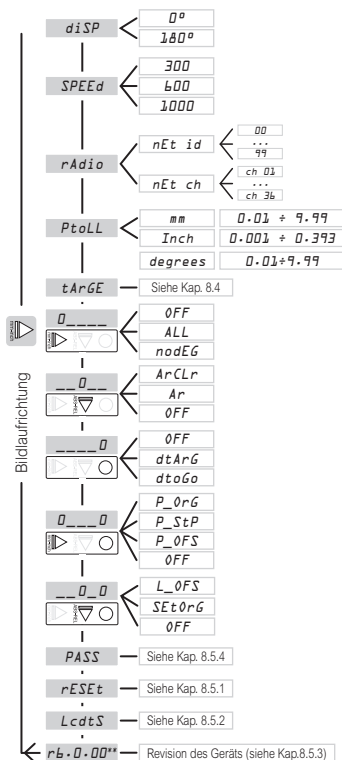

\*\* Der Revisionscode kann abhängig von der tatsächlichen Revision der auf dem Gerät geladenen Firmware variieren.

## 8.4 Ziel-Menübaum

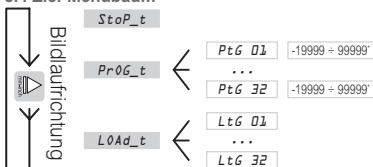

\* Die Werte müssen durch die Anzahl der Dezimalstellen des Auflösungssatzes geteilt werden.

## 8.5 Zusätzliche Funktionen

### 8.5.1 Reset

So stellen Sie die Werkseinstellungen des Geräts wieder her:

- wählen Sie den Punkt **rESEt** aus dem Hauptmenü (siehe Kap.8.3)

- Wählen Sie  mit der Taste **ALL**.

- mit der Taste  bestätigen.

Zum Zurücksetzen der einzigen internen Referenzmessung:

- wählen Sie den Punkt **rESEt** aus dem Hauptmenü (siehe Kap.8.3)

- Wählen Sie  mit der Taste **0rG**.

- mit der Taste  bestätigen.

Um den Reset-Befehl zu beenden, drücken Sie die Taste  oder:

- mit der Taste  wählen Sie No.

- mit der Taste  bestätigen.

### 8.5.2 LCD - Test

Mit dem Menüpunkt **LcdtS** im Hauptmenü können Sie alle Segmente und Symbole des Displays einschalten, um zu prüfen, ob es korrekt funktioniert.

### 8.5.3 Release Version

Der Code der Geräteversion wird als letzter Punkt des Hauptmenüs angezeigt, mit r als erstem Zeichen. Durch

mehrmaliges Drücken der Taste  werden weitere Daten angezeigt, die bei Supportbedarf notiert und an Elesa übermittelt werden müssen.

**ACHTUNG:** Eine Variation der letzten beiden Ziffern im Revisionscode hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften und die Leistung des Geräts.


### 8.5.4 Passwort

Sie können unerwünschten Zugriff auf das Gerätemenü vermeiden, indem Sie im Menüpunkt **PASS "on"** wählen. In diesem Fall werden Sie zum Aufrufen des Menüs aufgefordert, das Kennwort 22011 einzugeben.

## 9. Batterieaustausch

Die interne Lithium-Batterie CR2450 - 3.0 V garantiert eine Batteriebensdauer bis zu 3 Jahren (2 Jahren für RF). Wenn die Batterie ausgewechselt werden muss, erscheint

auf dem Display das Symbol . Zum Auswechseln der Batterie wird einfach die Batterieabdeckung entfernt, ohne, daß das Anzeigergerät von der Kontrollwelle abgenommen werden muss, d.h. alle Konfigurationsparameter bleiben erhalten. Die Abdeckung wird mit zwei TORX T6-Schrauben verschraubt. Um das Herausnehmen der Batterie aus dem Batteriefach zu erleichtern, wird die Verwendung eines Magneten empfohlen.



## 10. Anzeigemeldungen und Fehlerbeseitigung

| Meldung auf dem Display                                                                                           | Artikelnummer                                                                                         | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -----                                                                                                             | Der Wert kann nicht angezeigt werden, weil er die Kapazität des Displays überschreitet (-19999;99999) | Im Betriebsmodus misst das Gerät weiterhin korrekt die Position der Welle. Wenn der gemessene Wert innerhalb der Kapazität der Anzeige liegt, wird er korrekt angezeigt. Wenn Sie einen Parameter anzeigen, kann das Problem auf die unterschiedlichen Maßeinheiten zwischen dem Zeitpunkt der Einstellung und der Anzeige liegen. Ändern Sie die aktuelle Maßeinheit und versuchen Sie erneut, den Parameter anzuzeigen. Wenn Sie versuchen, einen Parameter zu ändern, während er angezeigt wird, wird der Parameter -----, automatisch auf den ersten Wert zurückgesetzt, der angezeigt werden kann, wobei die ursprüngliche Einstellung verloren geht. |
| S_Err                                                                                                             | Die Welle hat die maximal zulässige Drehzahl überschritten                                            | Drücken Sie die Taste  um zum Ablesen des Messwerts zurückzukehren. Das Gerät muss mit ziemlicher Sicherheit auf seine ursprüngliche Position zurückgesetzt werden. Es ist auch zu prüfen, ob es möglich ist, den Wert des Parameters „Geschwindigkeit“ zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>Blinkendes Batterie symbol | Batterie schwach                                                                                      | Tauschen<br>Sie die Batterie so bald wie möglich aus (siehe Kap. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOK)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| NAME DES UNTERNEHMENS:  | Elesa S.p.a.   |
| POSTANSCHRIFT:          | Via Pompei 29  |
| POSTLEITZAHL UND STADT: | 20900 Monza    |
| TELEFONNUMMER:          | +39 039 28111  |
| E-MAIL-ADRESSE:         | info@elesa.com |

**erklären, dass dieses Dokument in alleiniger Verantwortung herausgegeben wird und folgendes Produkt betrifft:**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| PRODUKT:       | Elektronische Stellungsanzeiger |
| GERÄTEMODELL:  | DD51-E                          |
| MARKENZEICHEN: | Elesa                           |

**Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung erfüllt die relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft:**

2014/30/EU (EMC): Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

2011/65/UE (RoHS): Einschränkung der Verwendung von verschiedenen gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten

**Folgende harmonisierte Standards und technische Spezifikationen wurden angewendet:**

EN 61326-1:2013

**Notifizierte Stelle:**

Nicht involviert (Anhang II - Konformitätsbewertung Modul A)

**Zusätzliche Informationen:**

Software-Version: 5.1 oder höher

ORT, DATUM:

Monza – Italy

17/05/2021

CARLO BERTANI

MANAGING DIRECTOR

GENERAL MANAGER

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOK)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| NAME DES UNTERNEHMENS:  | Elesa S.p.a.   |
| POSTANSCHRIFT:          | Via Pompei 29  |
| POSTLEITZAHL UND STADT: | 20900 Monza    |
| TELEFONNUMMER:          | +39 039 28111  |
| E-MAIL-ADRESSE:         | info@elesa.com |

**erklären, dass dieses Dokument in alleiniger Verantwortung herausgegeben wird und folgendes Produkt betrifft:**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| PRODUKT:       | Elektronische Stellungsanzeiger |
| GERÄTEMODELL:  | DD51-E-RF                       |
| MARKENZEICHEN: | Elesa                           |

**Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung erfüllt die relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft:**

2014/53/UE (RED): Richtlinie für Funkgeräte  
2011/65/UE (RoHS): Einschränkung der Verwendung von verschiedenen gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten

**Folgende harmonisierte Standards und technische Spezifikationen wurden angewendet:**

EN 62311:2008  
EN 61010-1:2010  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1  
Draft ETSI EN 301 489-17 v3.2.2  
EN 61326-1:2013  
ETSI EN 300 328 V2.2.2

**Notifizierte Stelle:**

Nicht involviert (Anhang II - Konformitätsbewertung Modul A)

**Zusätzliche Informationen:**

Software-Version: 5.1 oder höher

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| ORT, DATUM:   | CARLO BERTANI     |
| Monza – Italy | MANAGING DIRECTOR |
| 17/05/2021    | GENERAL MANAGER   |

## **Elesa S.p.A., Monza, September 2023**

Die Texte und Beispieldarstellungen wurden mit großer Sorgfalt verfasst. Fehler sind jedoch unvermeidlich.

Die Firma Elesa S.p.A. kann für fehlende oder falsche Informationen und die daraus resultierenden Folgen weder rechtlich verantwortlich noch haftbar gemacht werden.

Die Firma Elesa S.p.A. behält sich das Recht vor, die elektronischen Stellungsanzeiger oder Teile davon und/oder die beiliegenden Prospekte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern.



**ELESA S.p.A.**  
Via Pompei, 29  
20900 Monza (MB) Italy  
phone +39 039 28111  
**info@elesa.com**  
**www.elesa.com**

© COPYRIGHT ELESA 2023  
Art. Nr. ZZDOIU-DD51E-DE-R0  
DDEMAN-001-12IT